

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2009010307369399

发证日期: 2021年09月22日

有效期至: 2031年09月22日

委托人名称 及注册地址	Schneider Electric Industries SAS 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
制造商名称 及注册地址	Schneider Electric Industries SAS 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
生产企业名称 及生产地址	Schneider Electric France 6-8, rue du Bailly - BP 97812 -21078- Dijon Cedex France
产品名称和系列、 规格、型号	电动机保护用断路器 GV3P; 详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020;GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年09月28日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2009010307369399

第 1 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

GV3P

Ui:690V; Uimp:6kV;

Ue:AC230/240V,400/415V,440V,500V,690V;

过电路脱扣器类型: 电磁式;

Ith/In:

GV3P13: Ith:13A,In:9-13A; GV3P18: Ith:18A,In:12-18A; GV3P25:

Ith:25A,In:17-25A; GV3P32: Ith:32A,In:23-32A; GV3P40: Ith:40A,In:30-40A;

GV3P50: Ith:50A,In:37-50A; GV3P65: Ith:65A,In:48-65A; GV3P73:

Ith:73A,In:62-73A; GV3P80:Ith:80A,In:70-80A;

Icu:

GV3P13-GV3P32:

100kA(AC230/240V), 100kA(400/415V),50kA(AC440V),12kA(AC500V),
6kA(AC690V);

GV3P40-GV3P73:

100kA(AC230/240V), 50kA(400/415V),50kA(AC440V),12kA(AC500V),
6kA(AC690V);

GV3P80:

65kA(AC230/240V), 50kA(400/415V),50kA(AC440V),12kA(AC500V),
6kA(AC690V);

Ics:

GV3P13-GV3P65:100%Icu(AC230/240V,400/415V,440V),50%Icu(AC500V,690V)

GV3P73-GV3P80: 100%Icu(AC230/240V), 60%Icu(AC400/415V,440V),
50%Icu(AC500V,690V);

使用类别:A 类; 脱扣级别: 10A;

极数: 3P;

配用的辅助触头: 2NO or1NO/1NC;Ith:2.5A;



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2009010307369399

第 2 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

AC-15:Ue/Ie:AC24V/2A,AC48V/1.25A,AC110V-127V/1.5A,
AC230V-240V/0.75A;

DC-13:Ue/Ie:DC24V/1A,DC48V/0.3A,DC60V/0.15A.

型号解释:

GV3	P	13	6
I	II	III	IV

I -	Designates Basic Model
II -	Designates actuation means P Thermal Magnetic tripping
III -	Designates trip setting range (A) 13 9 - 13A 18 12 - 18A 25 17 - 25A 32 23 - 32 A 40 30 - 40 A 50 37 - 50 A 65 48 - 65 A 73 62 - 73 A 80 70 - 80 A
IV -	Designates Type of Terminations (Power / Control)



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证


证书编号: CQC2009010307369399

第 3 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

Blank – screws and clamp 1 - - without bottom connection (to be mounted directly up to a contactor) 6 – Ring lug terminals (must be used with IP20 cover reference LAD96570) (Except for GV3P80)

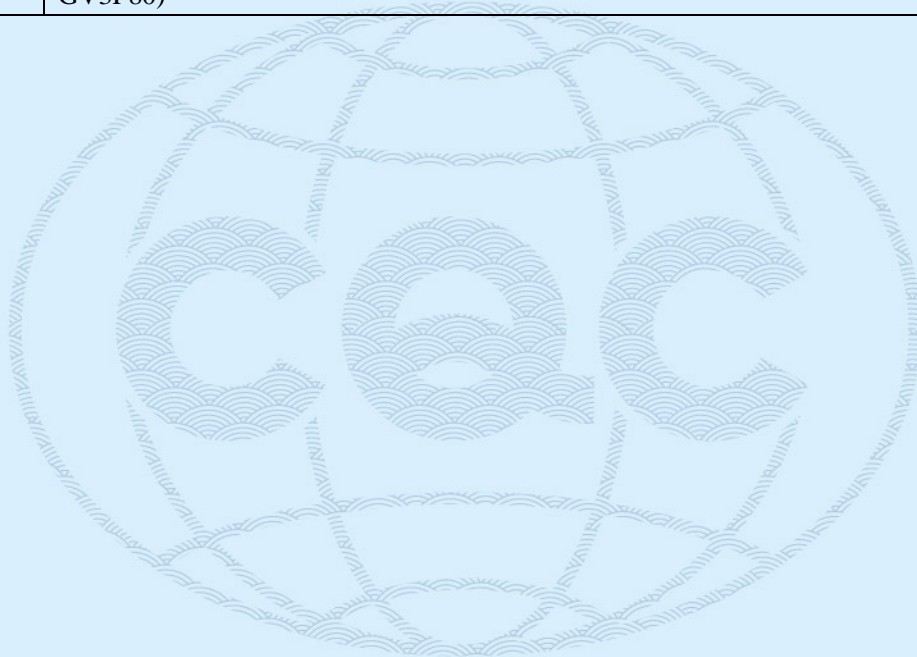

中国质量认证中心